



2013110161Z



检测
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2014CCC0301-1769434

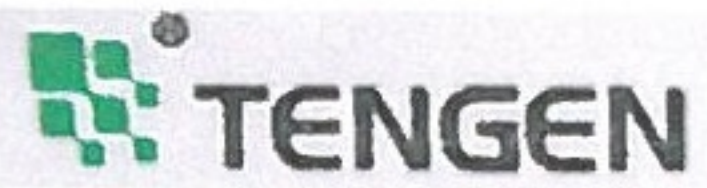
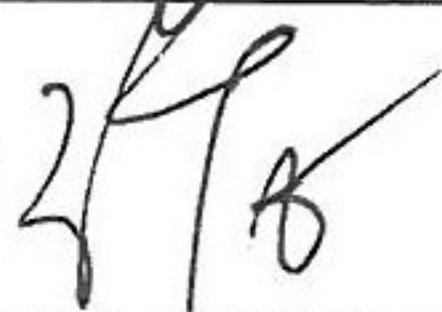
产品名称: 玻璃钢电表箱

型号: TGP5

检测机构: 浙江省质量检测科学研究院
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0301-1769434 样品名称: 玻璃钢电表箱 型 号: TGP5 商 标:  样品数量: / 样品来源: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: 2014-04-15	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
试验依据标准: GB7251.3-2006 《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备 - 配电板的特殊要求》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGP5 主母线: $I_n=250A \sim 16A$, $I_{cw}=6 kA$; $U_e=380V/220V$, $U_i=400V$; 50Hz; IP30-操作面 IP20C。	
变更说明	本报告为变更报告, 变更如下: 1、原 3C 安全型式试验报告编号 C-026B-120019310357; 检测机构为: 浙江省质量技术监督检测研究院(浙江方圆电气设备检测有限公司)。 2、玻璃钢电表箱系列箱体尺寸变更: 系列箱体尺寸变更前为: 见报告 C-026B-120019310357 第 5 页; 系列箱体尺寸变更后为: 见报告 02401-140019311064 第 5 页。 3、3C 证书编号: 2012010301556938。 本试验报告与原试验报告合并使用方为有效。
主检: 马国浩 签名:  日期: 2014-04-18	 (检测机构名称、盖章) 2014 年 04 月 18 日
审核: 张华君 签名:  日期: 2014-04-18	
签发: 张 正 签名:  日期: 2014-04-18	
备注	/